


3º Pavimento
Área:642,00m²

População de 91 pessoas por andar

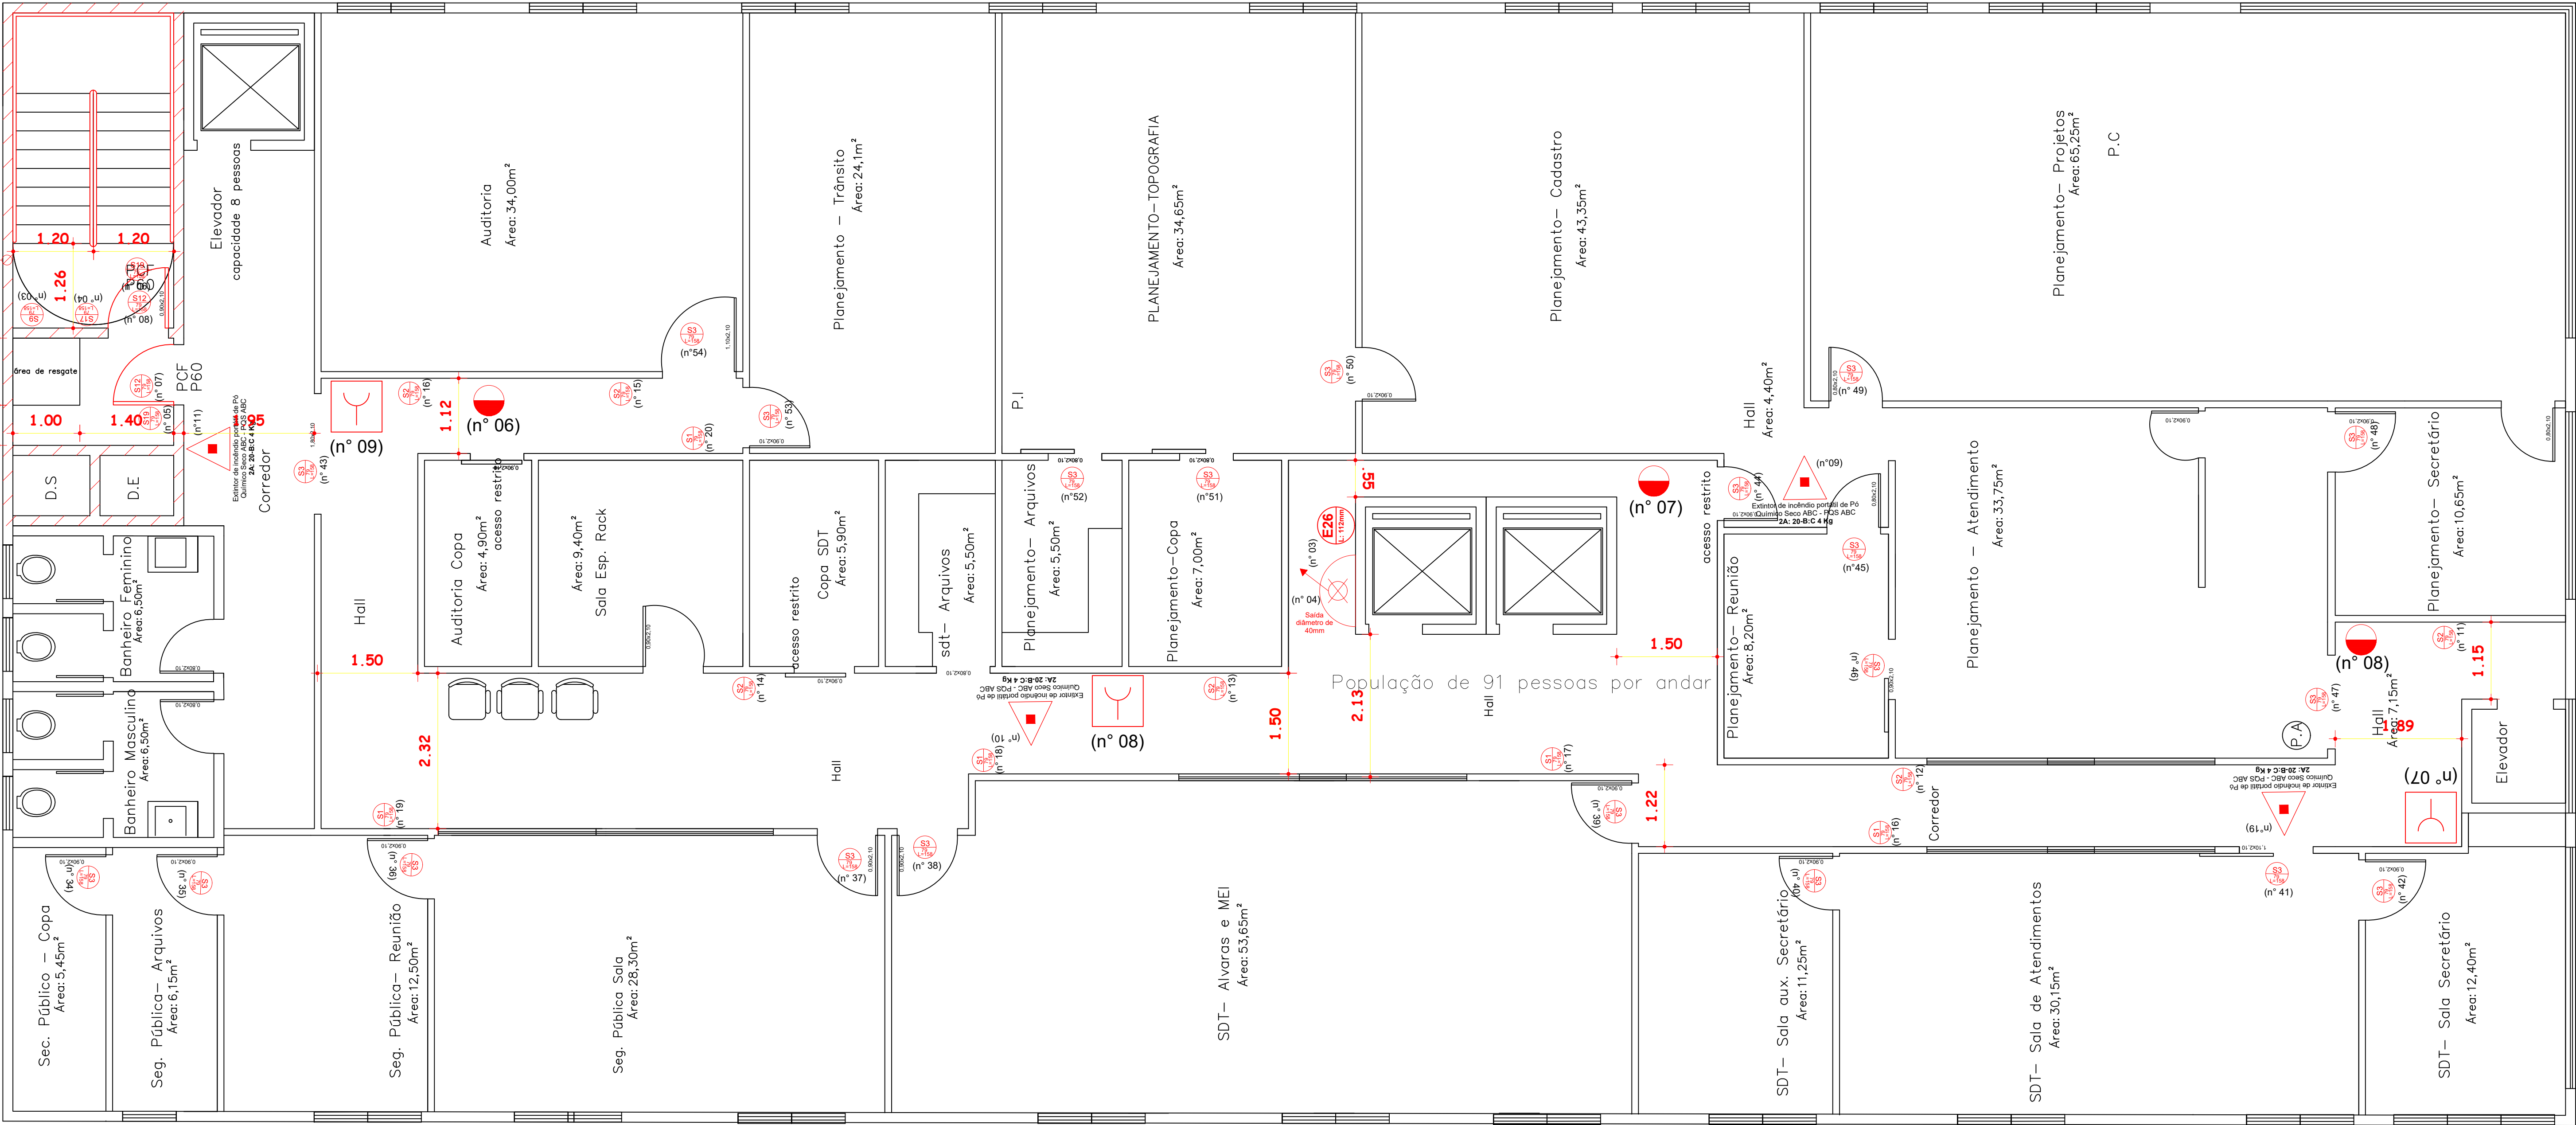

PLACAS: SIGNIFICADO/FORMA/COR					NBR13434/2	
TIPO	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	1		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, PLACA AUTÔNOMO FLUORESCENTE 1 X 6W	INDICAÇÃO DO SENTIDO, SÁDIA DE EMERGÊNCIA, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO	
	2		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, PLACA AUTÔNOMO FLUORESCENTE 1 X 6W	INDICAÇÃO DO SENTIDO, SÁDIA DE EMERGÊNCIA, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO	
	3		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, PLACA AUTÔNOMO FLUORESCENTE 1 X 6W	INDICAÇÃO DO SENTIDO, SÁDIA DE EMERGÊNCIA, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO	
	9		ESCALADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, PLACA AUTÔNOMO FLUORESCENTE 1 X 6W	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO	
	12		SÁDIA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, PLACA AUTÔNOMO FLUORESCENTE 1 X 6W	INDICAÇÃO DA SÁDIA DE EMERGÊNCIA A 2,20m DO PISO ACABADO	
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROIBIÇÃO	19		INDICAÇÃO DA PORTA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA DUPLA FACE, PLACA AUTÔNOMO FLUORESCENTE 1 X 6W	INDICAÇÃO DA PORTA DE EMERGÊNCIA, SUSPENSÃO NO TETO A 2,20m DO PISO ACABADO	
	23		EXTINTOR	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERIORES DE INCÊNDIO	
	26		HIDRANTE DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA HÍDRANTE DE INCÊNDIO COM O SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR	
	1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO CIRCULAR FUNDO BRANCO PAREDE VERMELHA	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA HÍDRANTE DE INCÊNDIO COM O SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR	
	21		QUADRADO DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	PONTO DE ACONTECIMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA DESLIZANDO O ACONTECIMENTO	
ORIENTAÇÃO	17		NÚMERO DO PAVIMENTO	QUADRADO OU RETÂNGULO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	NO INTERIOR DA ESCADA (PATAMAR)	

LEGENDA E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA LOCALIZAÇÃO: PAREDE OU COLUNA
	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 LOCALIZAÇÃO: PERDES OU COLUNAS
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO BC LOCALIZAÇÃO: PAREDES OU COLUNAS
	EXTINTOR PORTÁTIL ABC LOCALIZAÇÃO: PERDES OU COLUNAS
	EXTINTOR SOBRE RODAS POSABC 20KG6A40B LOCALIZAÇÃO: SOBRE RODAS
	BLOCO AUTÔNOMO INCANDESCENTE (ACLARAMENTO) DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 110W
	BLOCO AUTÔNOMO FLUORESCENTE (BALIZAMENTO) DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 16W
	SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSEIO S/ RECALQUE
	AVISADOR ÁUDIO VISUAL
	DETECTOR DE FUMAÇA
	DETECTOR DE TEMPERATURA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE GLP
	BARRA ANTI-PÂNICO
	PINTURA NO PISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Administração 2021/2024

Projeto

Eng. Leonardo Adames Bueno CREA

Data: 11/2023

Prancha

Planta Baixa -3º Pavimento

Escala: 1/50

Prancha: 06