


PLANTA BAIXA  
ESC.:1/75


SIMBOLOGIA			
	EXTINTOR DE INCÊNDIO DIOXIDO DE CARBONO (CO2)		SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) BC		SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- PAREDE / TETO		

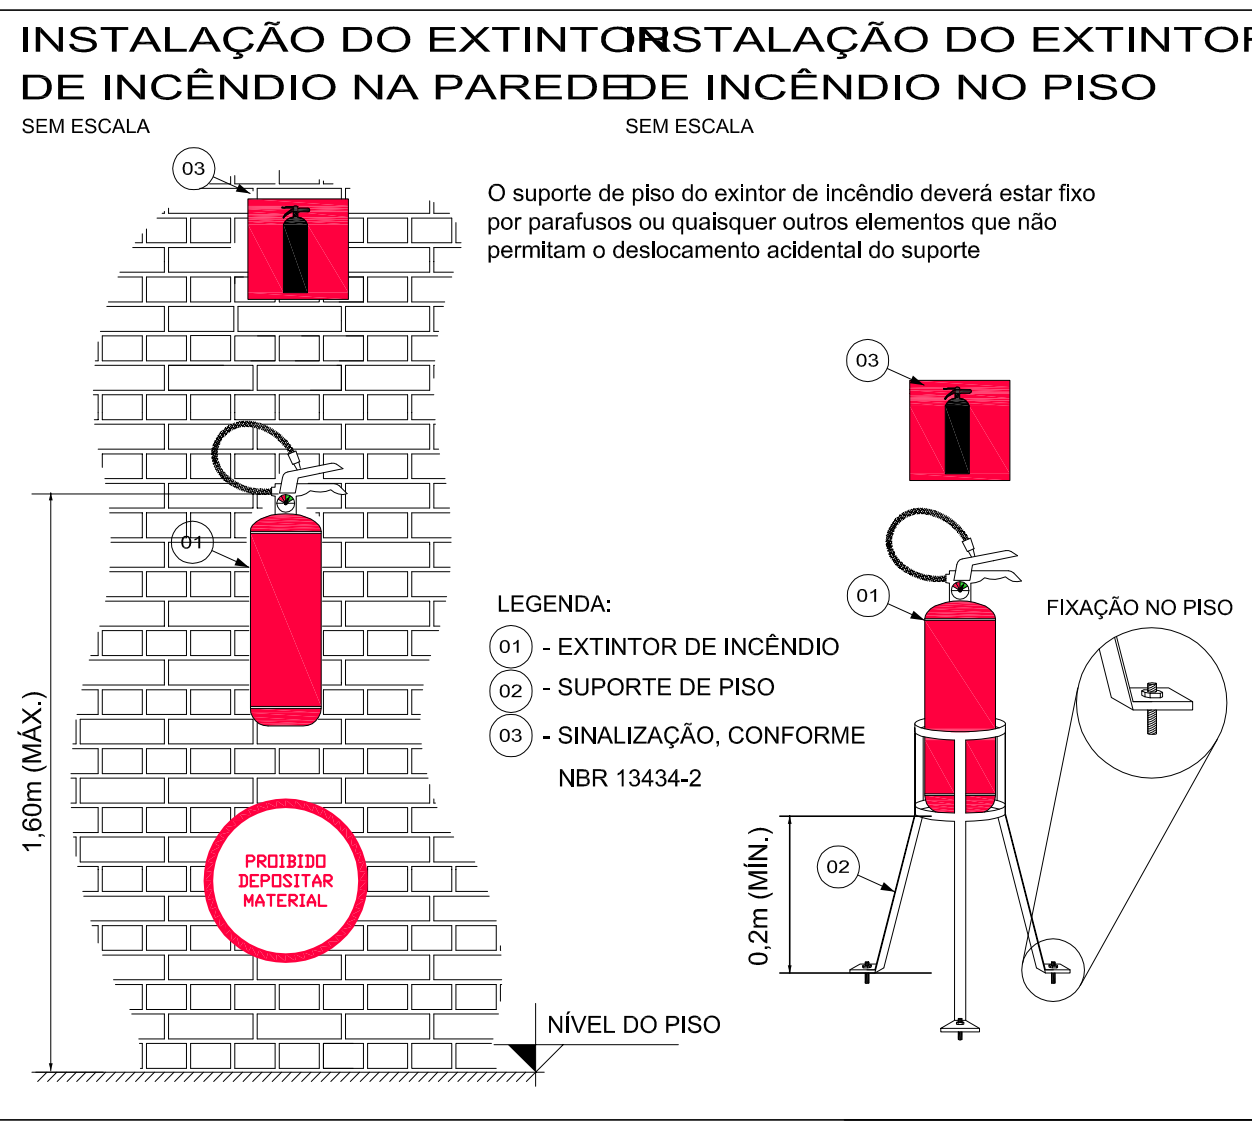



OBSERVAÇÃO:

Na loja, os extintores poderão ser deslocados e instalados conforme conveniência do proprietário, em função do layout utilizado, desde que os extintores fiquem desobstruídos por uma linha imaginária de 1m x 1m, devidamente identificados e numerados, respeitando a distância para alcançá-los de no máximo 15m.


SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

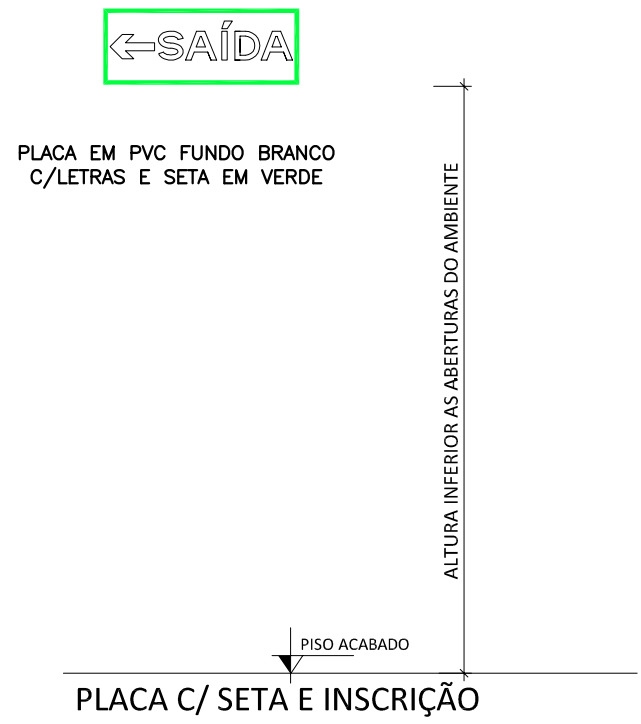

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

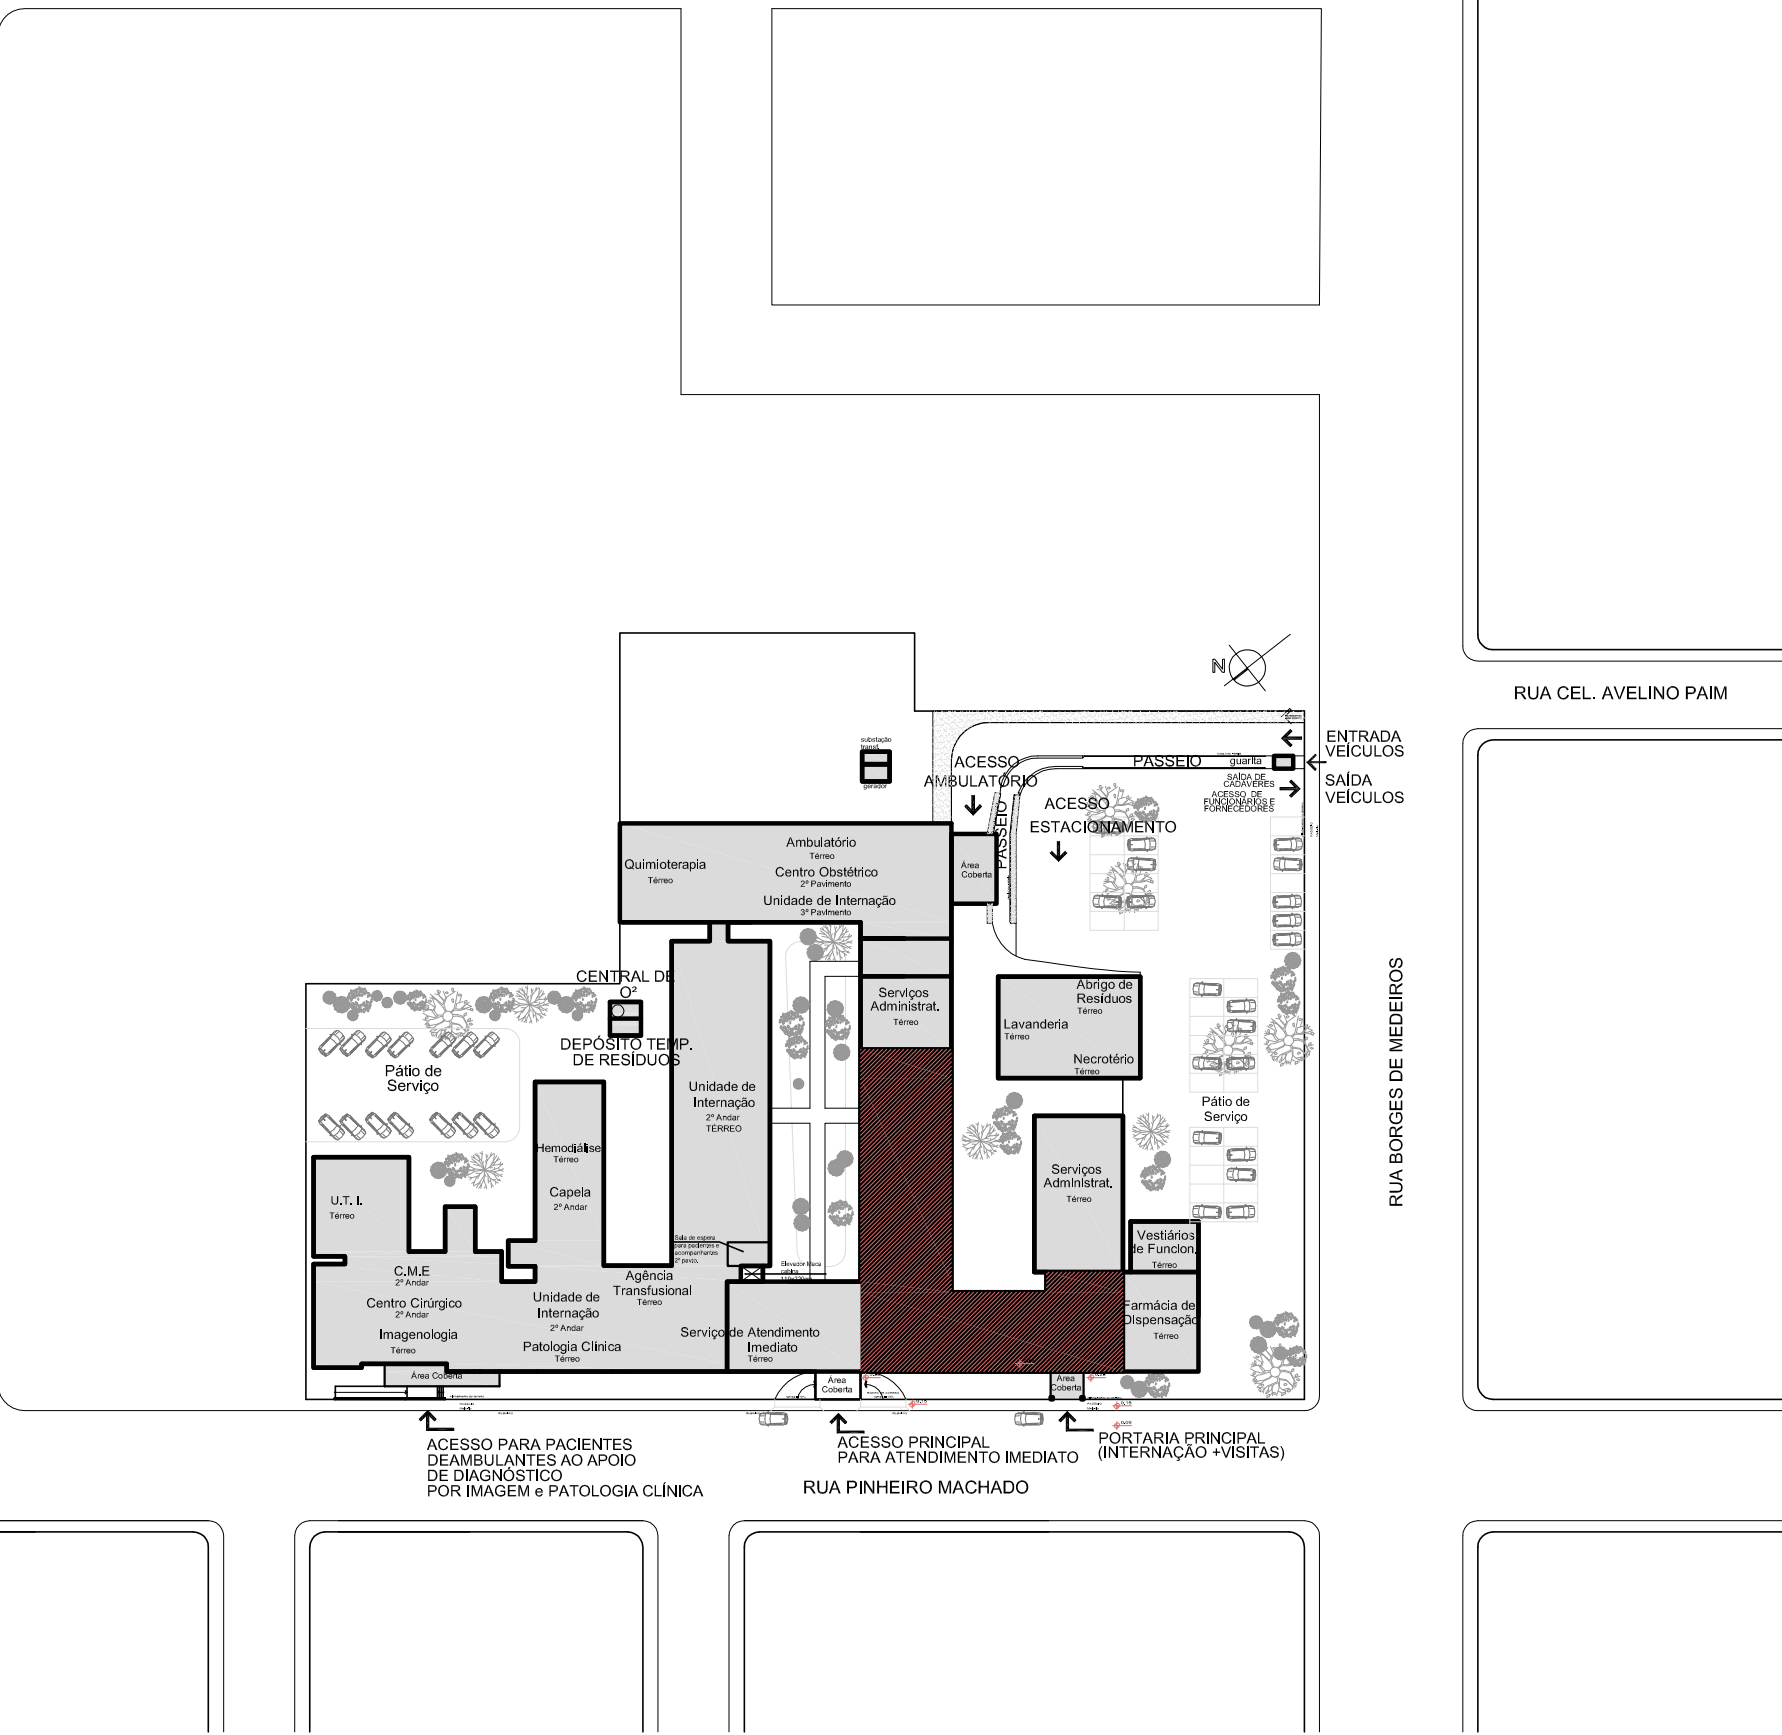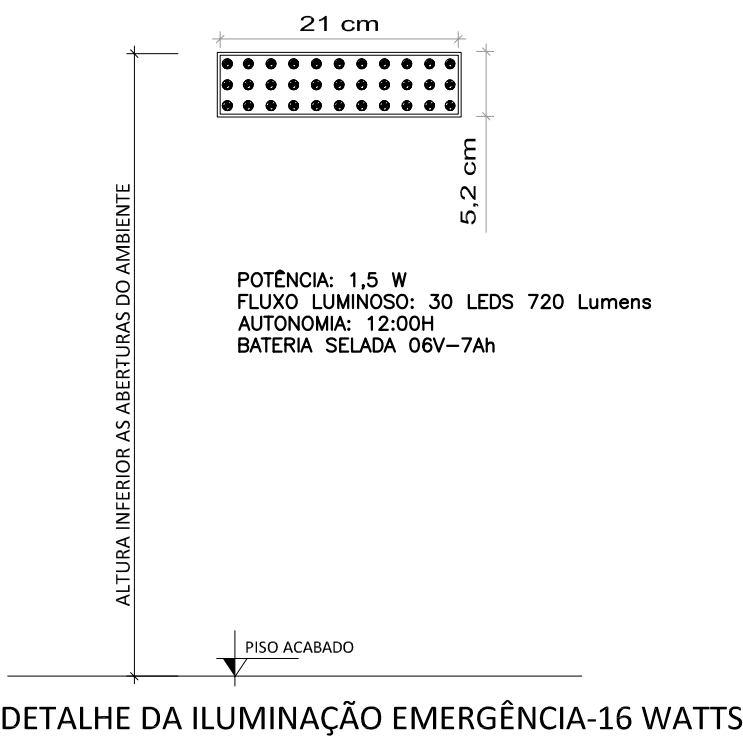


PLANTA SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO  
ESC.:1/1000

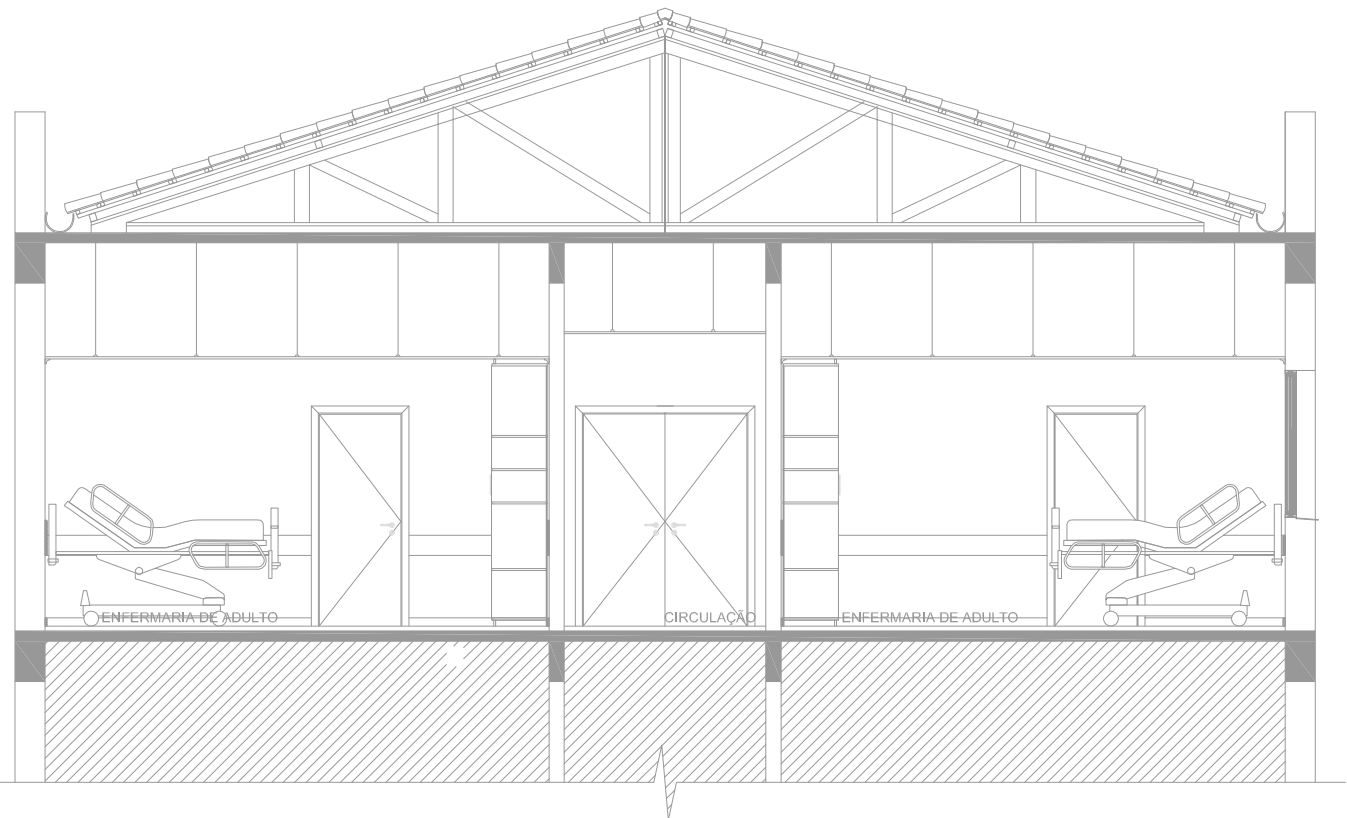

CORTE AA  
ESC.:1/75

SIMBOLOGIA SINALIZAÇÕES - NBR 13434-1 E 13434-2 DE 2004		
	1 252(mm)	PROIBIDO FUMAR - CIRCULAR - DIÂMETRO 252mm
	9 136(mm)	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - TRIANGULAR - LADO 136mm
	16 316/158(mm)	ESCALA DE EMERGÊNCIA - RETANGULAR - ALTURA 158mm (L=2H)
	17 316/158(mm)	SAÍDA DE EMERGÊNCIA - RETANGULAR - ALTURA 158mm (L=2H)
	23 358 (mm)	EXTINTOR DE INCÊNDIO - QUADRADO - LADO 358mm - VISIBILIDADE 1,6 m

DATA	REVISÃO	ASSUNTO
20-06-13	REV-0	EMIÇÃO INICIAL
23-01-15	REV-1	ALTERAÇÃO LAYOUT

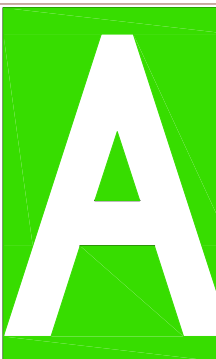

ASOLON ENGENHARIA  
FONE:(051) 3398 3351  
asolon@asolon.com.br

Rua Pinheiro Machado, n° 448  
VACARIA-RS

• **INTERNAÇÃO ADULTO 2° PVTO**

PROPRIETÁRIO:  
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

AUTORES DO PROJETO:  
ENG. CIVIL/SEG. TRABALHO ANDRÉ LUIS DA SILVA CASTRO CREA: 127.007

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:  
PPCI  
HIDROSSANITÁRIO

DATA:  
JANEIRO/2015

ESCALA:  
INDICADA

DESENHO  
LUDY MENEZES

PRANCHIA:  
01/01